








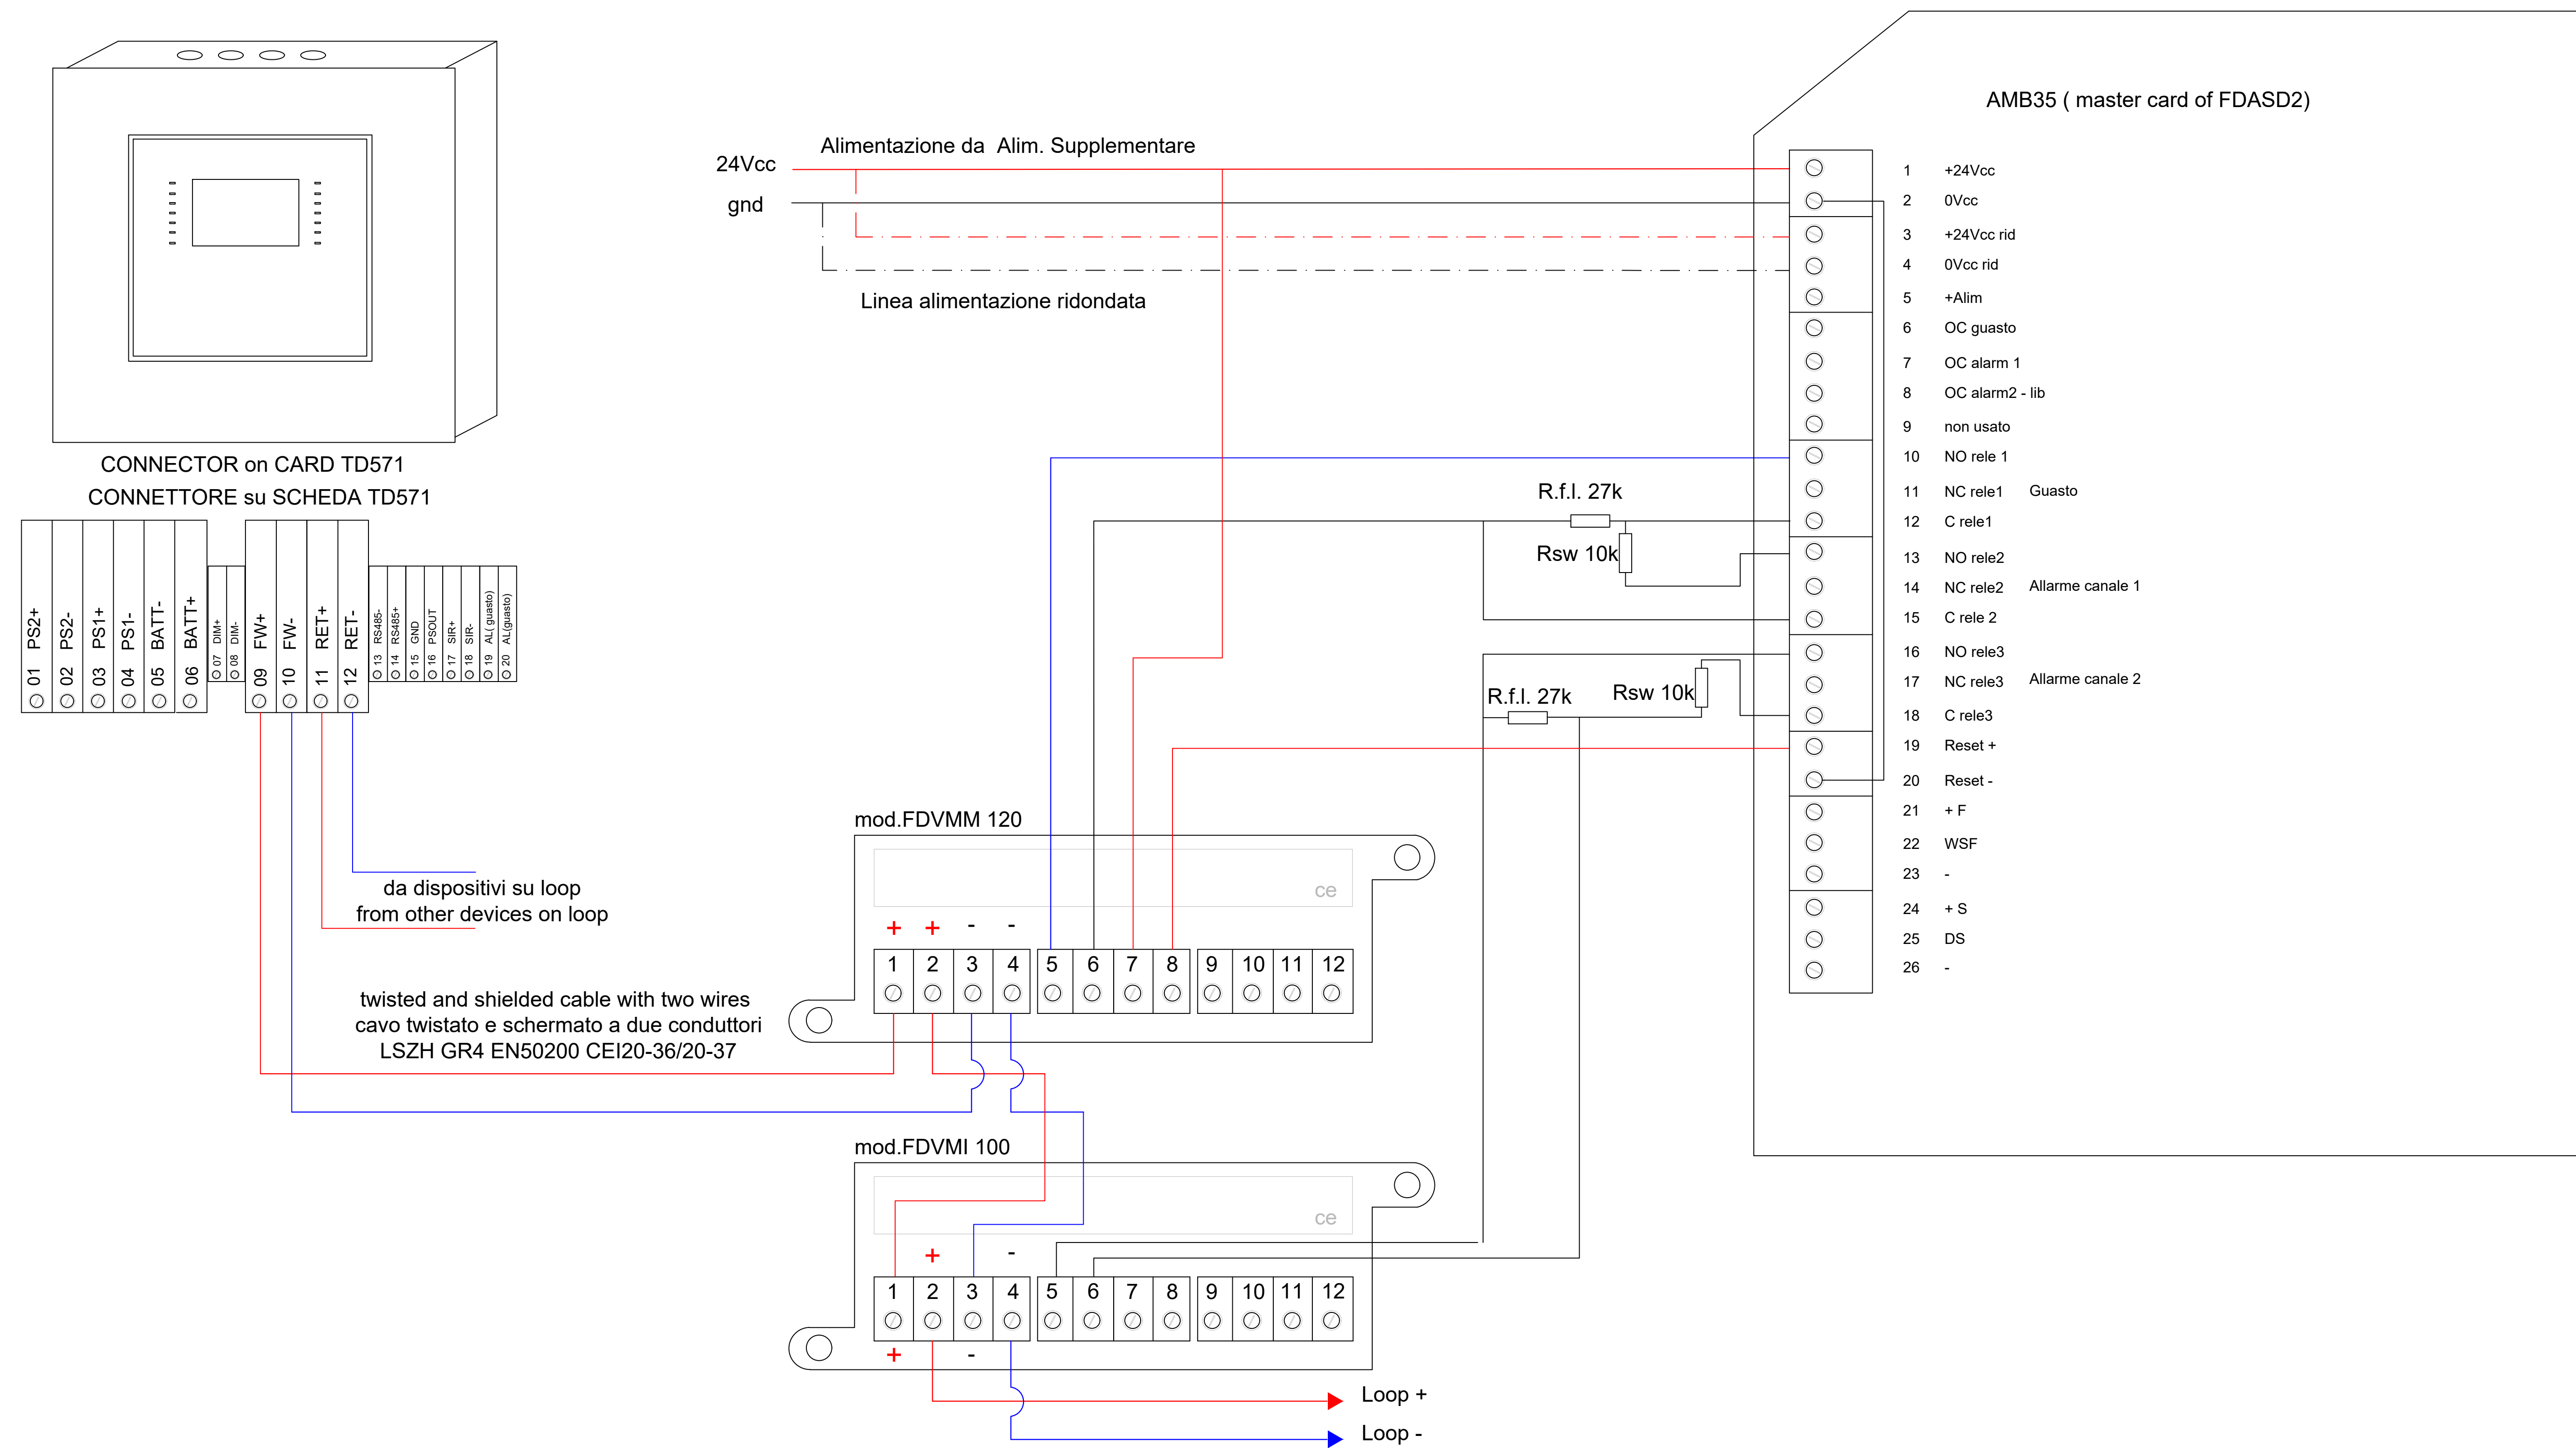


ASPIRATING DETECTOR FDASD2 CONNECTION
CABLAGGIO RILEVATORI AD ASPIRAZIONE FDASD31/32



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|----------|-----------------|-------|---------------------|---------------------------|---|---|---|
| <p>FIRE - Power supply lines Power cable type: 24 Vdc shielded Power supply cable chart: 27,6 Vcc Maximum voltage drop: 4 Vcc with 1A current</p> <p>- 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 117,6 Mt - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 177,7 Mt - 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght: 285,7 Mt</p> | <p>FIRE - Linee di alimentazione Linea alimentazione tipo: 24 Vdc schermato Tabella per cavo alimentazione: 27,6 Vcc Massima caduta di tensione consentita: 4 Vcc Con una corrente di 1A</p> <p>- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 117,6 Mt - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 177,7 Mt - 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 285,7 Mt</p> | <p>Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)</p> <p>- 1250 mt. 2x0,5 mmq - 1850 mt. 2x0,75 mmq - 2500 mt. 2x1 mmq - 3500 mt. 2x1,5 mmq - 5000 mt. 2x2,5 mmq</p> <p>For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.</p> | <p>Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)</p> <p>- 1250 mt. 2x0,5 mmq - 1850 mt. 2x0,75 mmq - 2500 mt. 2x1 mmq - 3500 mt. 2x1,5 mmq - 5000 mt. 2x2,5 mmq</p> <p>Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.</p> | <table><tr><td></td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>MOD. ONE</td></tr><tr><td>mod. FDASD31/32</td></tr><tr><td>N°041</td></tr><tr><td>FAMILY: FIRE SYSTEM</td><td>TYPE: ASPIRATING DETECTOR</td></tr></table> |  |  | MOD. ONE | mod. FDASD31/32 | N°041 | FAMILY: FIRE SYSTEM | TYPE: ASPIRATING DETECTOR | <table><tr><td></td><td>20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704</td></tr></table> |  | 20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| MOD. ONE | | | | | | | | | | | | | | |
| mod. FDASD31/32 | | | | | | | | | | | | | | |
| N°041 | | | | | | | | | | | | | | |
| FAMILY: FIRE SYSTEM | TYPE: ASPIRATING DETECTOR | | | | | | | | | | | | | |
|  | 20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704 | | | | | | | | | | | | | |