








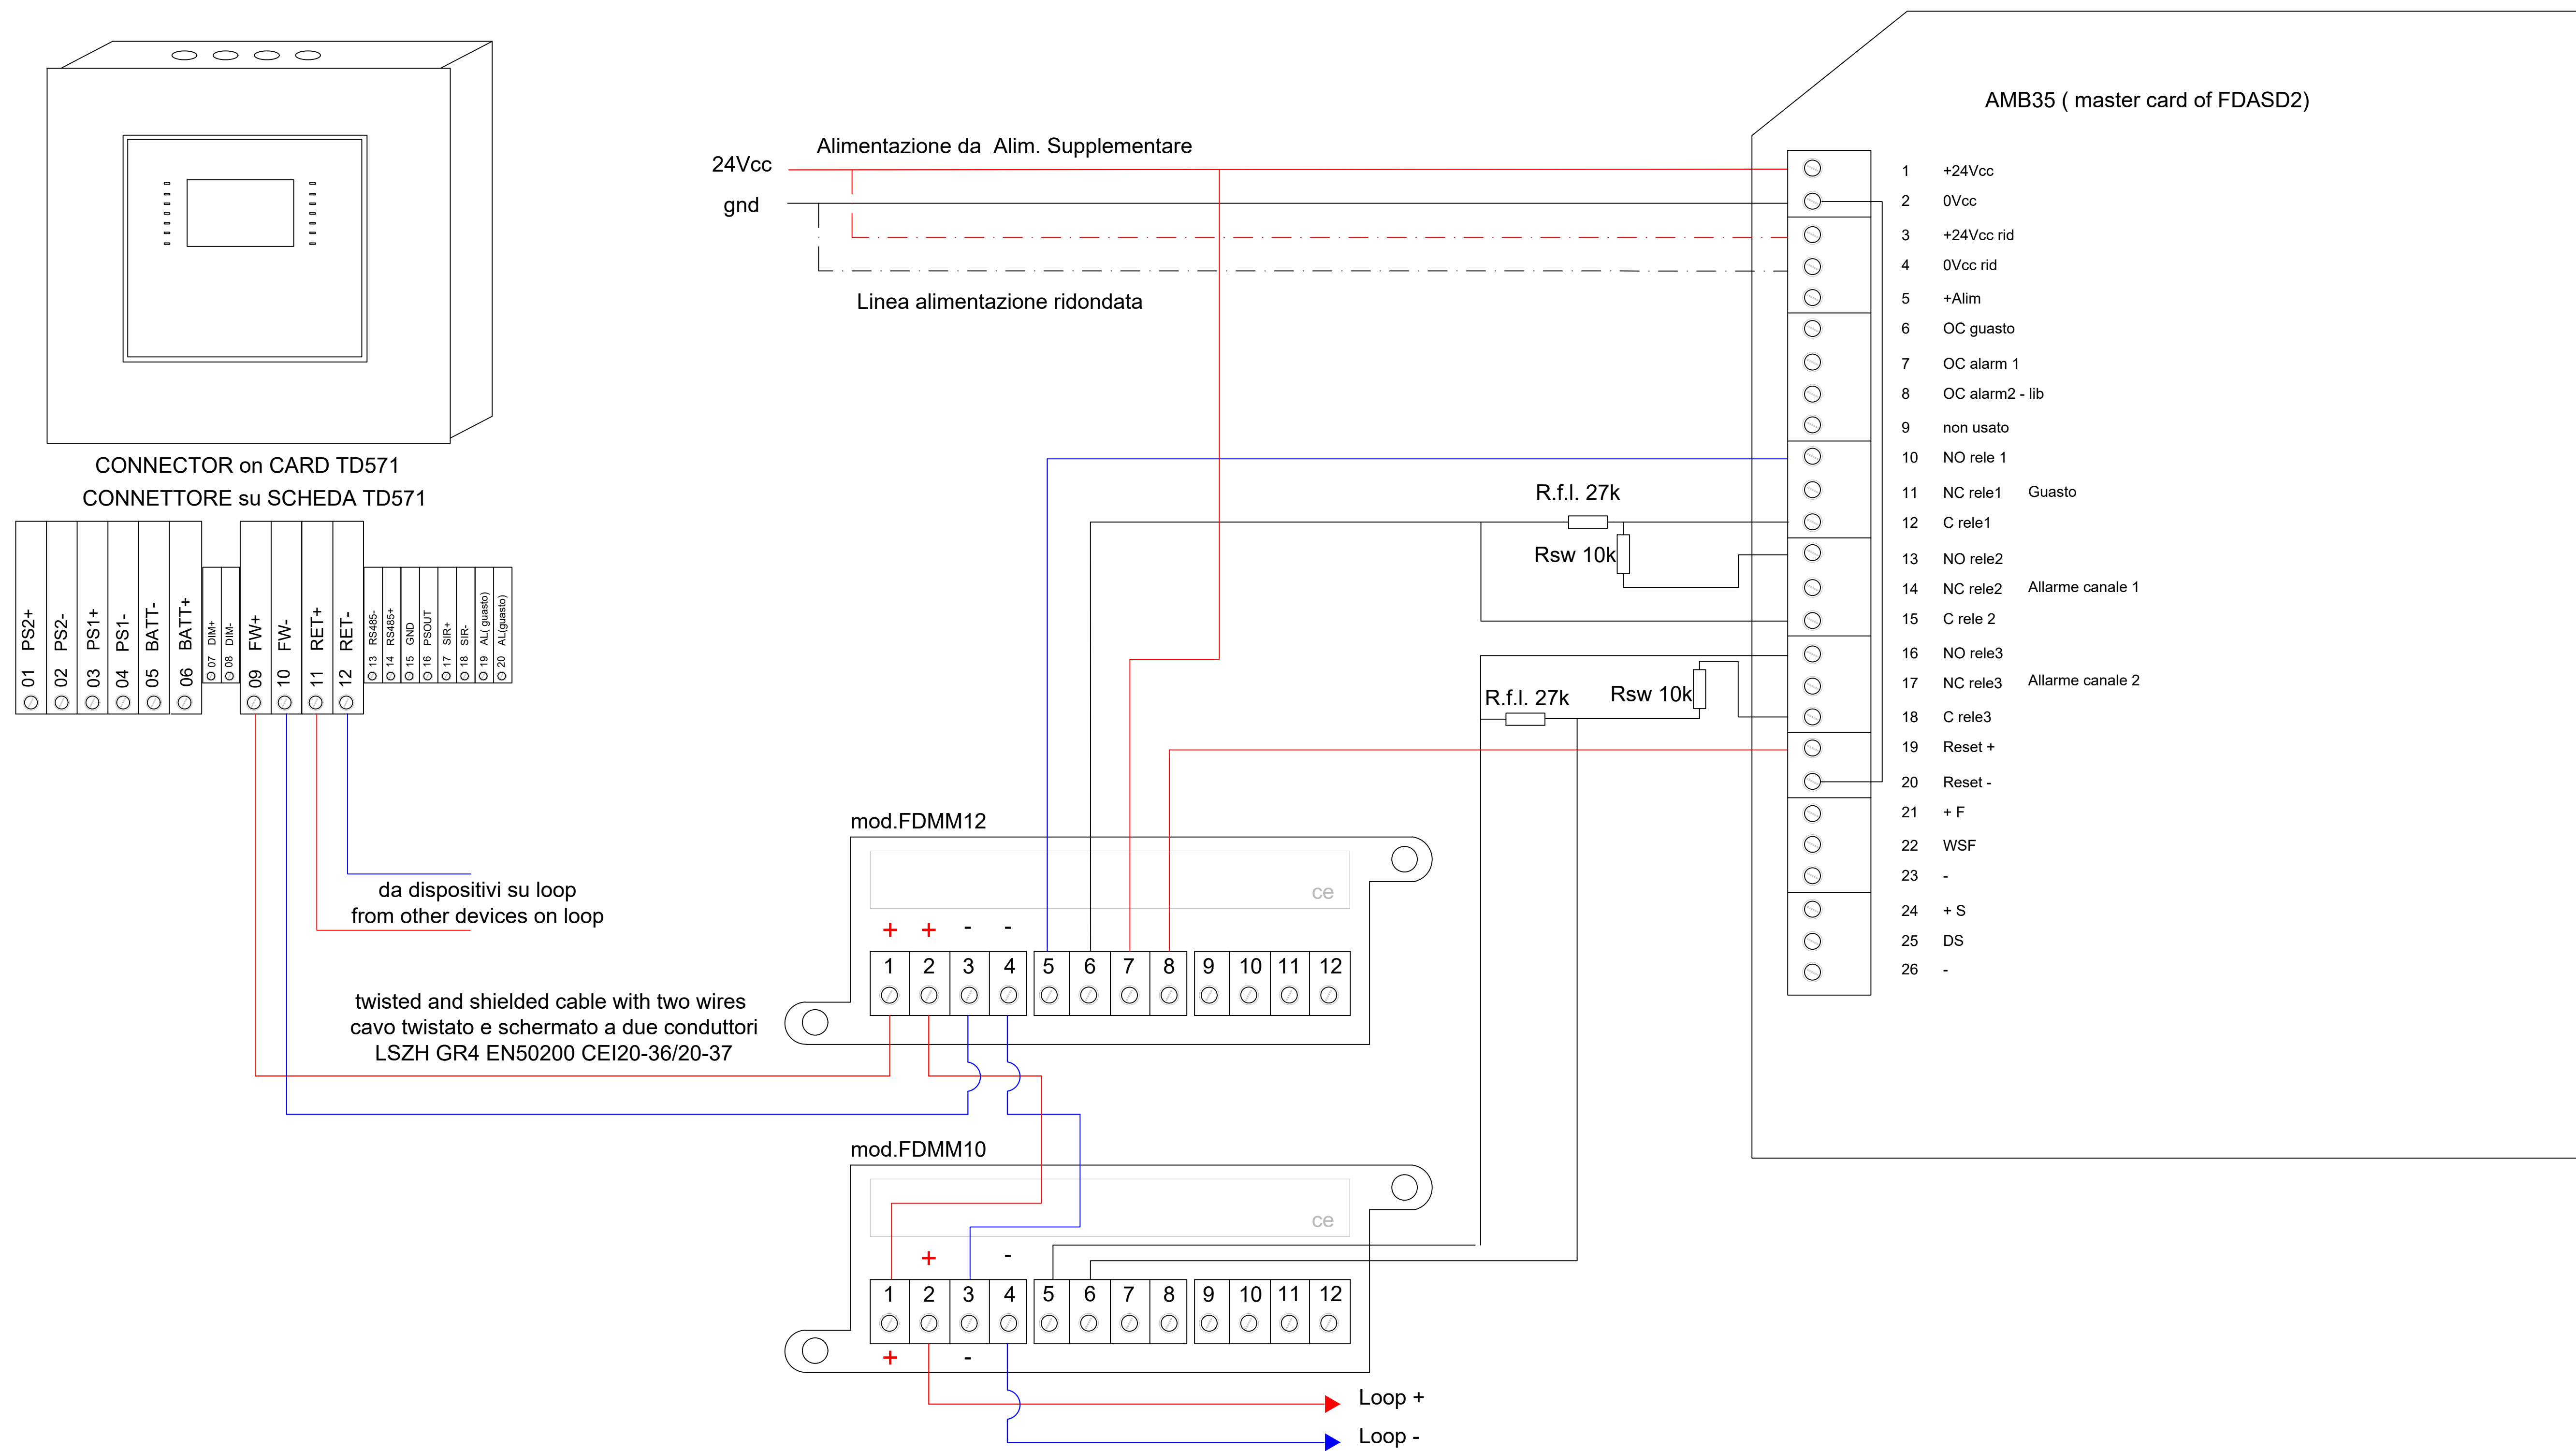


ASPIRATING DETECTOR FDASD2 CONNECTION
CABLAGGIO RILEVATORI AD ASPIRAZIONE FDASD31/32



<p>IRE - Power supply lines Power cable type: 24 Vdc shielded Power supply cable chart: 27,6 Vcc Maximum voltage drop: 4 Vcc with 1A current</p> <p>- 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 117,6 Mt - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 177,7 Mt - 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght: 285,7 Mt</p>	<p>FIRE - Linee di alimentazione Linea alimentazione tipo: 24 Vdc schermato Tabella per cavo alimentazione: 27,6 Vcc Massima caduta di tensione consentita: 4 Vcc Con una corrente di 1A</p> <p>- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 117,6 Mt - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 177,7 Mt - 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 285,7 Mt</p>	<p>Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)</p> <p>- 1250 mt. 2x0,5 mmq - 1850 mt. 2x0,75 mmq - 2500 mt. 2x1 mmq - 3500 mt. 2x1,5 mmq - 5000 mt. 2x2,5 mmq</p> <p>For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.</p>	<p>Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)</p> <p>- 1250 mt. 2x0,5 mmq - 1850 mt. 2x0,75 mmq - 2500 mt. 2x1 mmq - 3500 mt. 2x1,5 mmq - 5000 mt. 2x2,5 mmq</p> <p>Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.</p>	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">MOD. ONE</td></tr><tr><td colspan="2">mod. FDASD31/32</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">N°041_at</td></tr><tr><td colspan="2">FAMILY: FIRE SYSTEM</td></tr></table>			MOD. ONE		mod. FDASD31/32				N°041_at		FAMILY: FIRE SYSTEM		<table><tr><td></td><td>TELEDATA®</td></tr><tr><td colspan="2">20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704</td></tr><tr><td colspan="2">TYPE: ASPIRATING DETECTOR</td></tr></table>		TELEDATA®	20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704		TYPE: ASPIRATING DETECTOR	
																							
MOD. ONE																							
mod. FDASD31/32																							
N°041_at																							
FAMILY: FIRE SYSTEM																							
	TELEDATA®																						
20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704																							
TYPE: ASPIRATING DETECTOR																							