


# MAGNETIC READER TO BE INSTALLED ON PILLARS TESTA DI LETTURA PER FISSAGGIO SU COLONNA

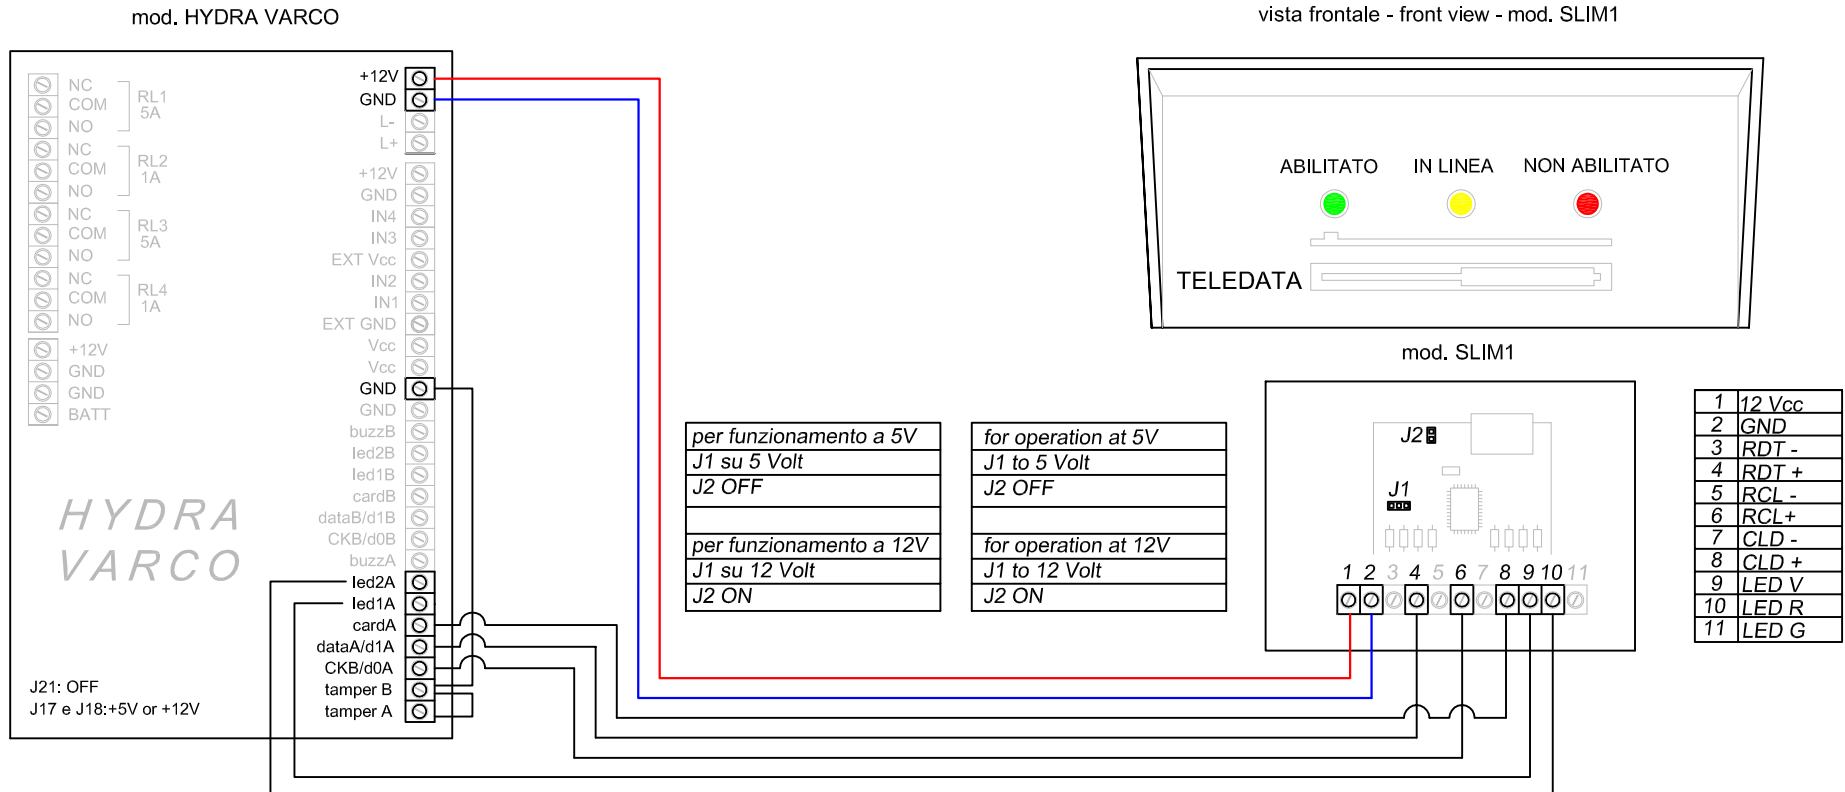

-Power supply cable: 12 Vdc shielded

-Power supply cable chart: 13,8 Vcc  
Maximum voltage drop: 2 Vcc  
with a current of 1 A  
- 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 58,5 Mt  
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 88,5 Mt  
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght:: 142 Mt

-Cavo alimentazione 12 Vdc schermato

-Tabella per cavo alimentazione: 13,8 Vcc  
Massima caduta di tensione consentita: 2 Vcc  
Con una corrente di 1 A  
- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 58,5 Mt  
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 88,5 Mt  
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 142 Mt

- RS485 BUS cable for connection between pulsar and peripherals  
Cable type: twisted and shielded - size: 22 - 19 AWG - capacity < 35pF/mt - n°2 wires


- WIEGAND/C&D card reader connection  
Cable type: twisted and shielded - size: 20 - 22 AWG

- Cavo linea BUS RS485 per collegamento tra centrale pulsar e periferiche  
Cavo tipo: twistato e schermato - sezione: 22 - 19 AWG capacità < 35pF/mt - n°2 conduttori

- Cavo per collegamento testa di lettura WIEGAND/C&D  
Cavo tipo: twistato e schermato - sezione: 20 - 22 AWG

MOD. HYDRA VARCO

mod. SLIM1



20132 MILANO - Via Giulietti, 8  
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°005 FAMILY: ACCESS CONTROL SYSTEM TYPE: MAGNETIC CARD READER C&D VERSION